



Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be



Leiding overslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanninginstallatie

CONFORM

Keurmerk: 27-04-2018

Inspecteur: Geert Geeraens

Mentor: —

Installateur: Sunlogics BVBA

B.T.W. nr.: BE 897 509 623

IK nr.:

Eigenaar:

Voorzitter: Naam
Voorzitter: Straatnaam
Voorzitter: Huisnummer
Voorzitter: Postcode
Voorzitter: Wijk
Voorzitter: Gemeente

Teller Nr.: 2470153

De uitvoering van de PV-installatie is 10kVA volgens AFBI artikel 270, 86 en syngred C10/11.

Meter / bord verbinding: 10 mm Max beveiliging: 40A

Aantal kringen: 1

De afgeleverde installatie is op grond ingegeven meten geleiders) per weerstand: 24,05 Ω

INSTRUMENT CELSCHAKELAAR

in - andere (A)

Type	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
22,5kA25 (3000A)	A	Alle	OK	OK
22,5kA25 (3000A)	A	5	OK	OK

BEVEILIGING INSTALLATIE

Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Secitie (mm²)
0	20		2	4
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Directe aantaking

Indirecte aantaking

OK NOK

Correcte schema's

OK NOK

schema in bijlage door Aceg vzw

met van toepassing in afwachting

Verlichting / toestellen OK NOK NVT

INCOME METER

Serie Nr

CE markering

MID markering

INDUSTRIËLE ZONNEPANELEN

Mark - Type	Serie Nr	Curve	IN	UDC Max < UDC paneelverbinding	IDC Max < I str1 + I str2 + ...
SOLAR EDGE SE2200H	SJ1617-07311D796-F1	C	20	OK	OK
345 BLAOK FRAME	345				
Piekvermogen per stuk (Wp)		345		Totaal Piekvermogen (Wp) 2750	

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AFBI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 27/04/2043.

De elektrische installatie is uitgevoerd volgens de voorschriften van de automatische differentieelverzekering. Geparaat aan het begin van de installatie, ontbreekt het de automatische differentieelverzekering.

JK

- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
 - De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
 - De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlopen van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 3

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Geert Geeraerts



AANGEGEGEN

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ingewild overkomen van personen en te weten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aarwagheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de FOD economie, mitsbestand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 - 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 84

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 27-4-2043	ACEG staat tot uw dienst voor noodzakelijke keuringen.

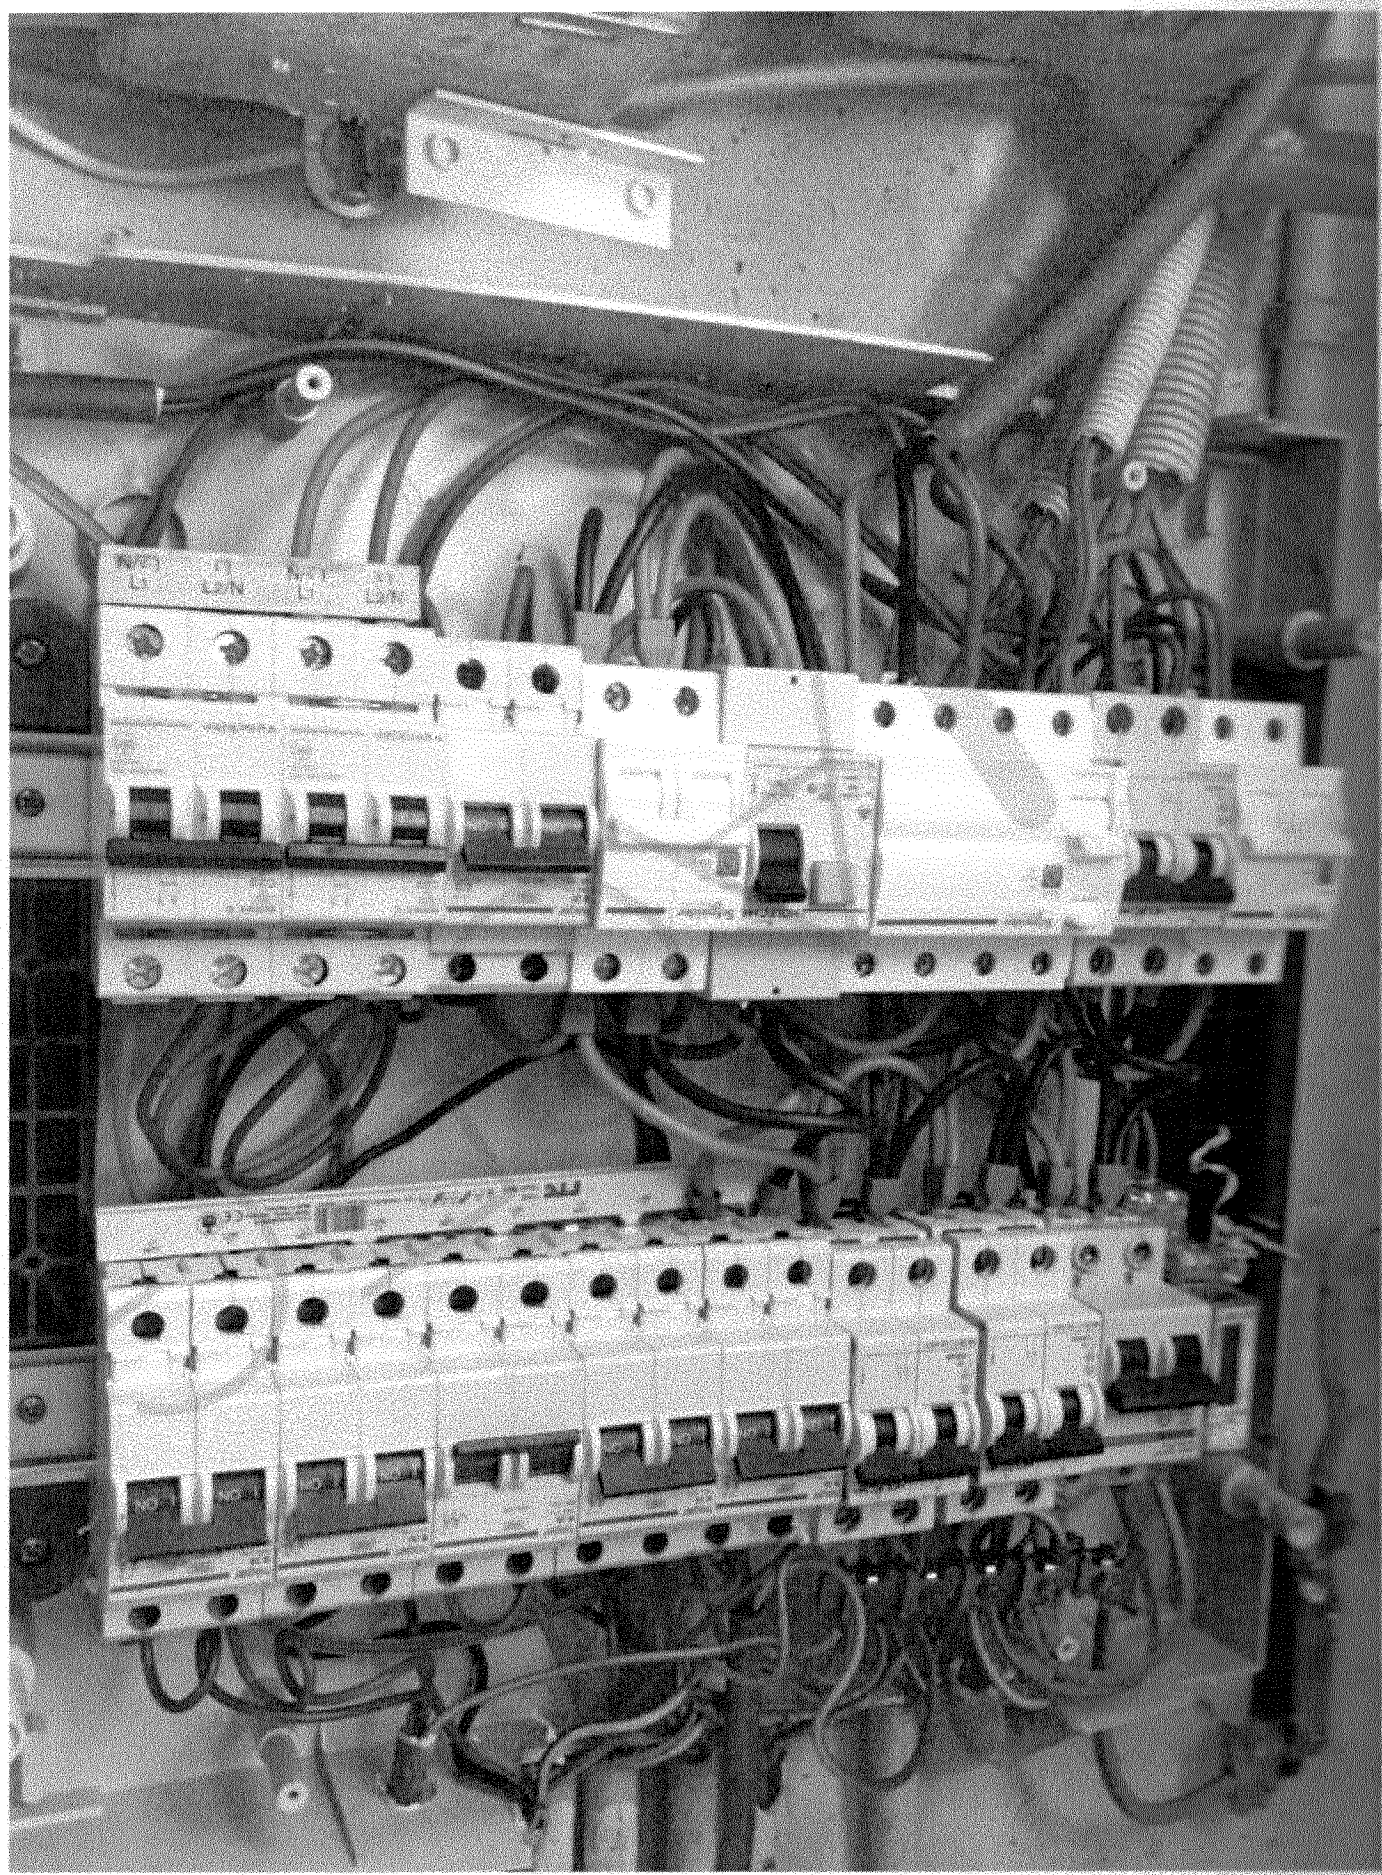

...neest exan
...worden
...er verlag
...geen geva
...AREI, mo
...na het ver

